

Verteilung NSHV (Feld 1)  
(Nachrüstung Stromwandler für Messung UV-Anlage auf KA)



Verteilung NSHV (Außenansicht)



Legende



Multimessgerät  
(Spannung, Strom, Wirk-  
Blind- und Scheinleistung,  
Frequenz, etc.)



Stromwandler



Neubau/Planung


Hinweis für Umbaumaßnahme:

Die Dauer der Umbaumaßnahme beträgt 1 Tag.

Hierbei ist eine Abschaltung der Anlage von rd. 3 bis 5 h erforderlich.

Die Abschaltung wird eng mit dem Betrieb der Kläranlage abgestimmt.

Verteilung NSHV (Feld 1)  
(Nachrüstung Stromwandler für Messung NSHV Zulaufpumpwerk)

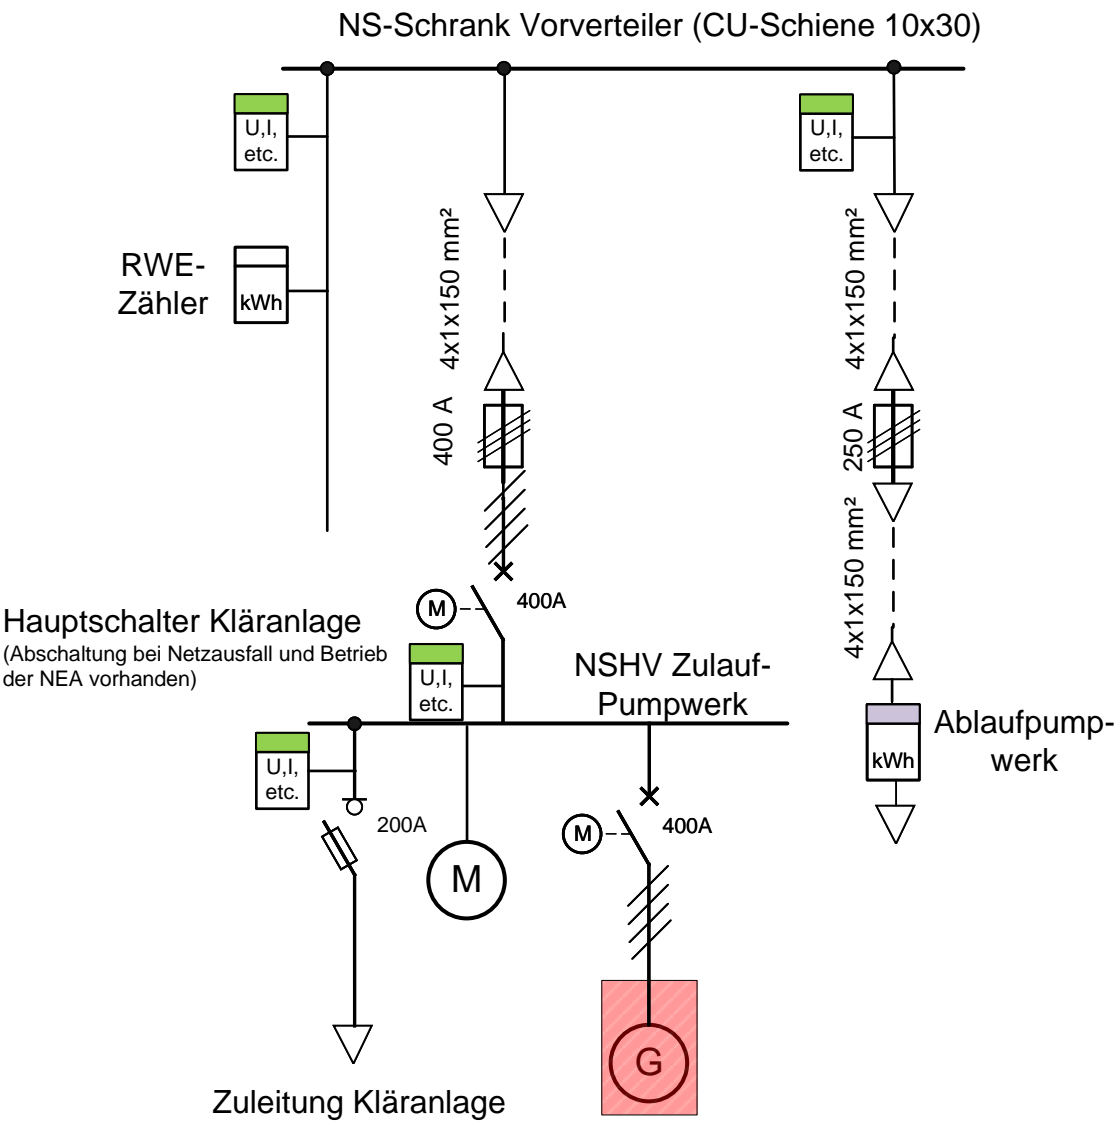

Hinweis für Bestandsdokumentation:

Die gesamte Bestandsdokumentation/  
Schaltpläne liegen der Maßnahme als Anlage  
bei.

In einem gesonderten Dokument „Anlage  
Bestandsdokumentation“ sind die betreffenden  
Einzelseiten der Schaltpläne gesondert  
herausgezogen.

WVER NEA KA Simmerath-Einruhr

Stand 28.11.2024

Anpassungen NS-Schaltanlage NSHV Zulaufpumpwerk

Vorabzug

2130015-05-E-  
003